


4. System obudowy obiektów chłodniczych

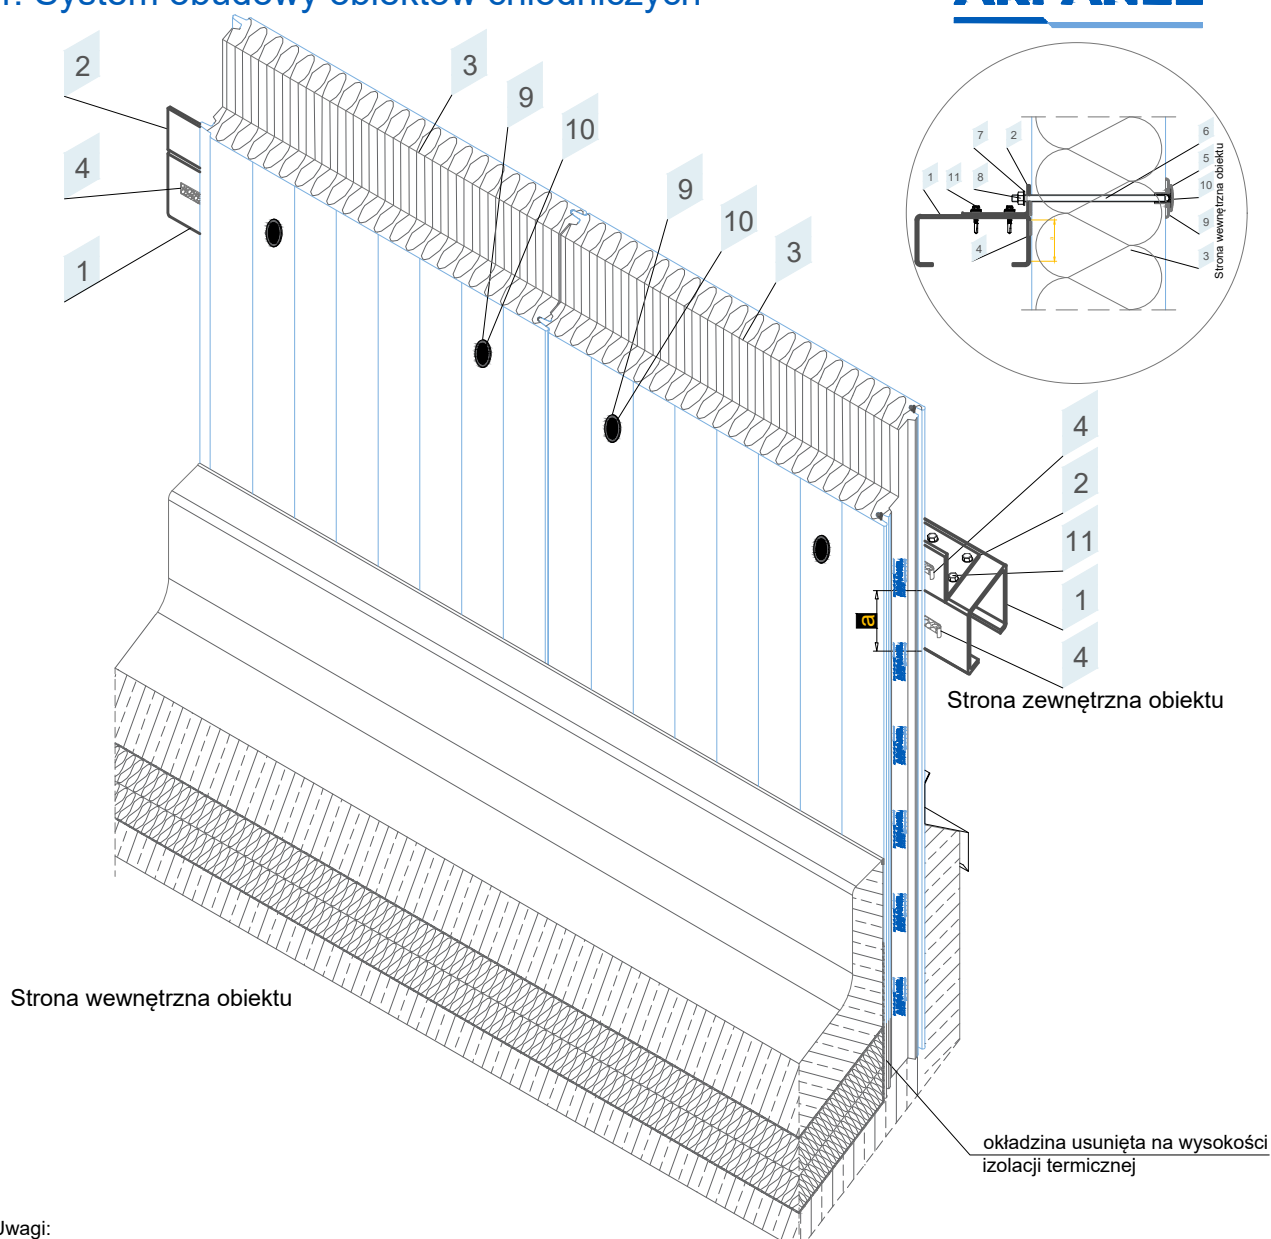

Uwagi:

a - szerokość podparcia należy wyznaczyć na podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych; $a \geq 60\text{mm}$.

Pozycja	Kod produktu	Przedmiot
1		Rygiel ścienny wg projektu konstrukcji
2		Kątownik montażowy wg projektu konstrukcji
3	ARPANEL CH	Płyta chłodnicza ARPANEL CH
4	US-02	Uszczelka akustyczno - izolacyjna PES
5		Masa uszczelniająca trwale plastyczna
6		Pręt gwintowany
7		Podkładka
8		Nakrętka
9		Podkładka PCV
10		Nakrętka izolacyjna PCV z wkładką stalową
11		Łącznik wg projektu konstrukcji

4.3 Detal systemu mocowania płyt przy pomocy izolacyjnych nakrętek